


-anwendbar für Einzelanlagen mit den Gaszählern der Größe G4 und G6-

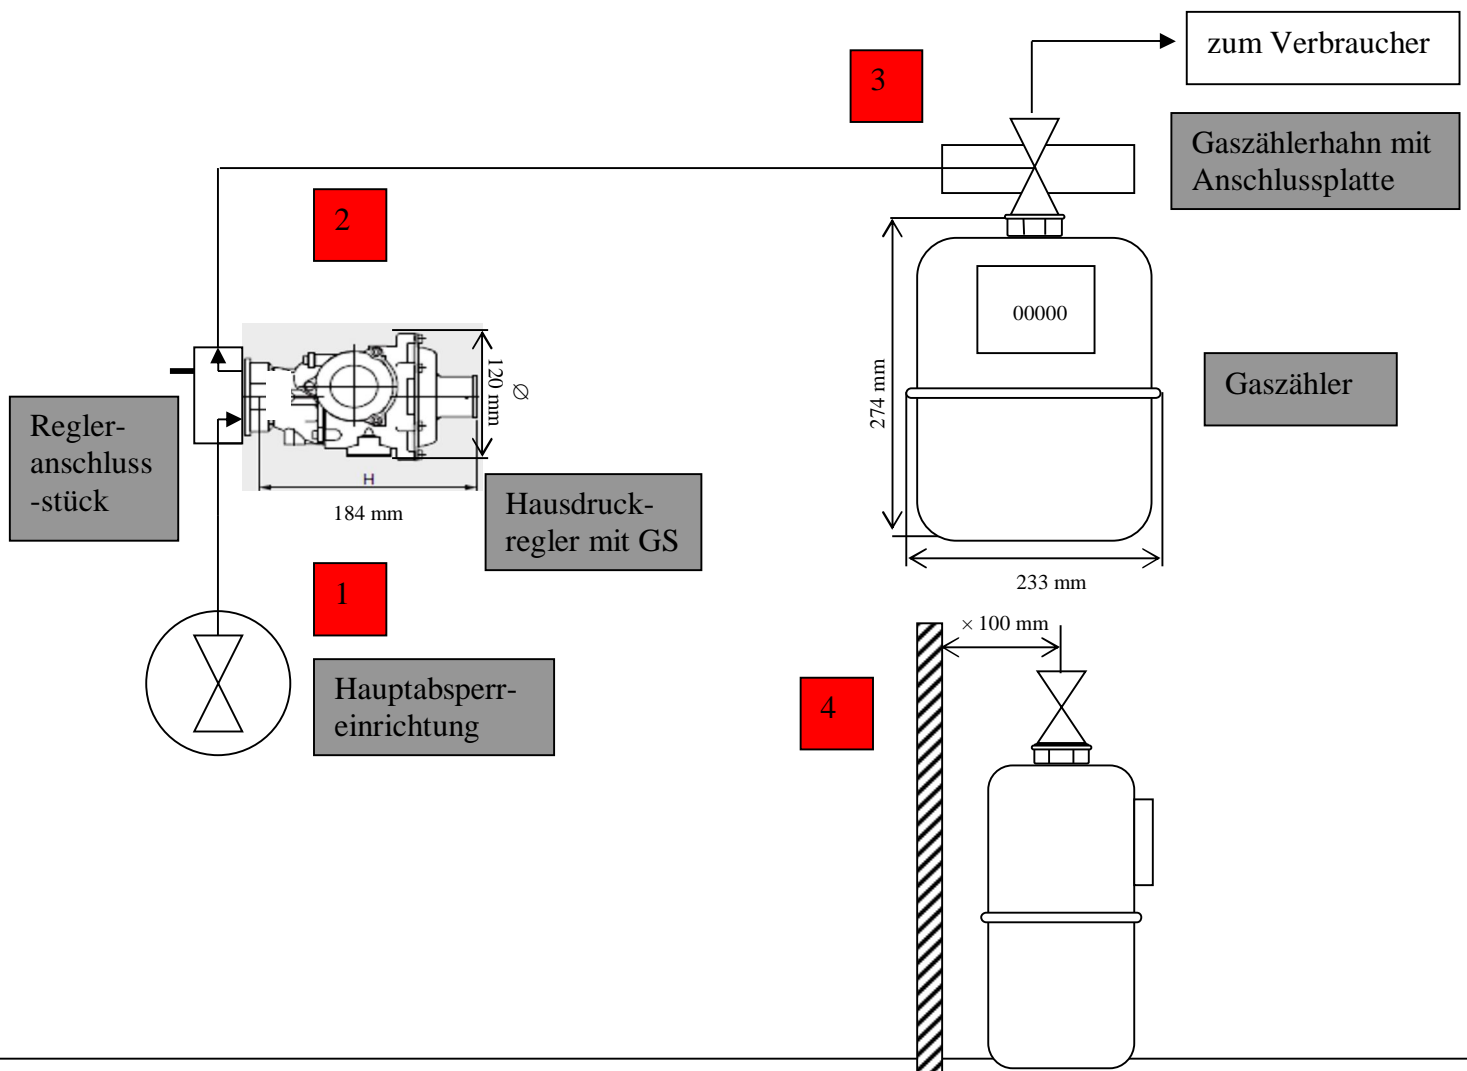

- 1** Regleranschlussstück unmittelbar nach Hauptabsperreinrichtung setzen (max. 2 Gewindeverbindungen). Am Anschlussstück Fließrichtung beachten. Der Gasströmungswächter ist im Hausdruckregler integriert! Dessen Größe richtet sich nach der vom Installationsunternehmen angegebenen Gerätebelastung.
- 2** Zwischen Regleranschlussstück und dem Gaszählerhahn werden keine Prüf-T-Stücke oder lösbare Verbindungen eingebaut.
- 3** Eine Gaszähler-Anschlussplatte für Einrohrgaszähler ist einzubauen.
- 4** 71 mm beträgt die Tiefe des Zählers von Mitte Anschlussstutzen aus gemessen. Um eine vernünftige Montage des Zählers zu gewährleisten, muss ein Abstand von mindestens 100 mm eingehalten werden.

Zum Zeitpunkt der Zählerauslieferung muss

- dem GUV die Anmeldung der Erdgasanlage vorliegen.
- die Dichtheitsprüfung entsprechend der TRGI durchgeführt worden sein.
- die Abgasanlage fertig installiert sein.

